


电源的保养及问题 用这1台记录分析



www.hioki.cn

HIOKI公司概述、新的产品、环保举措和其他的信息都可以在我们的网站上得到。

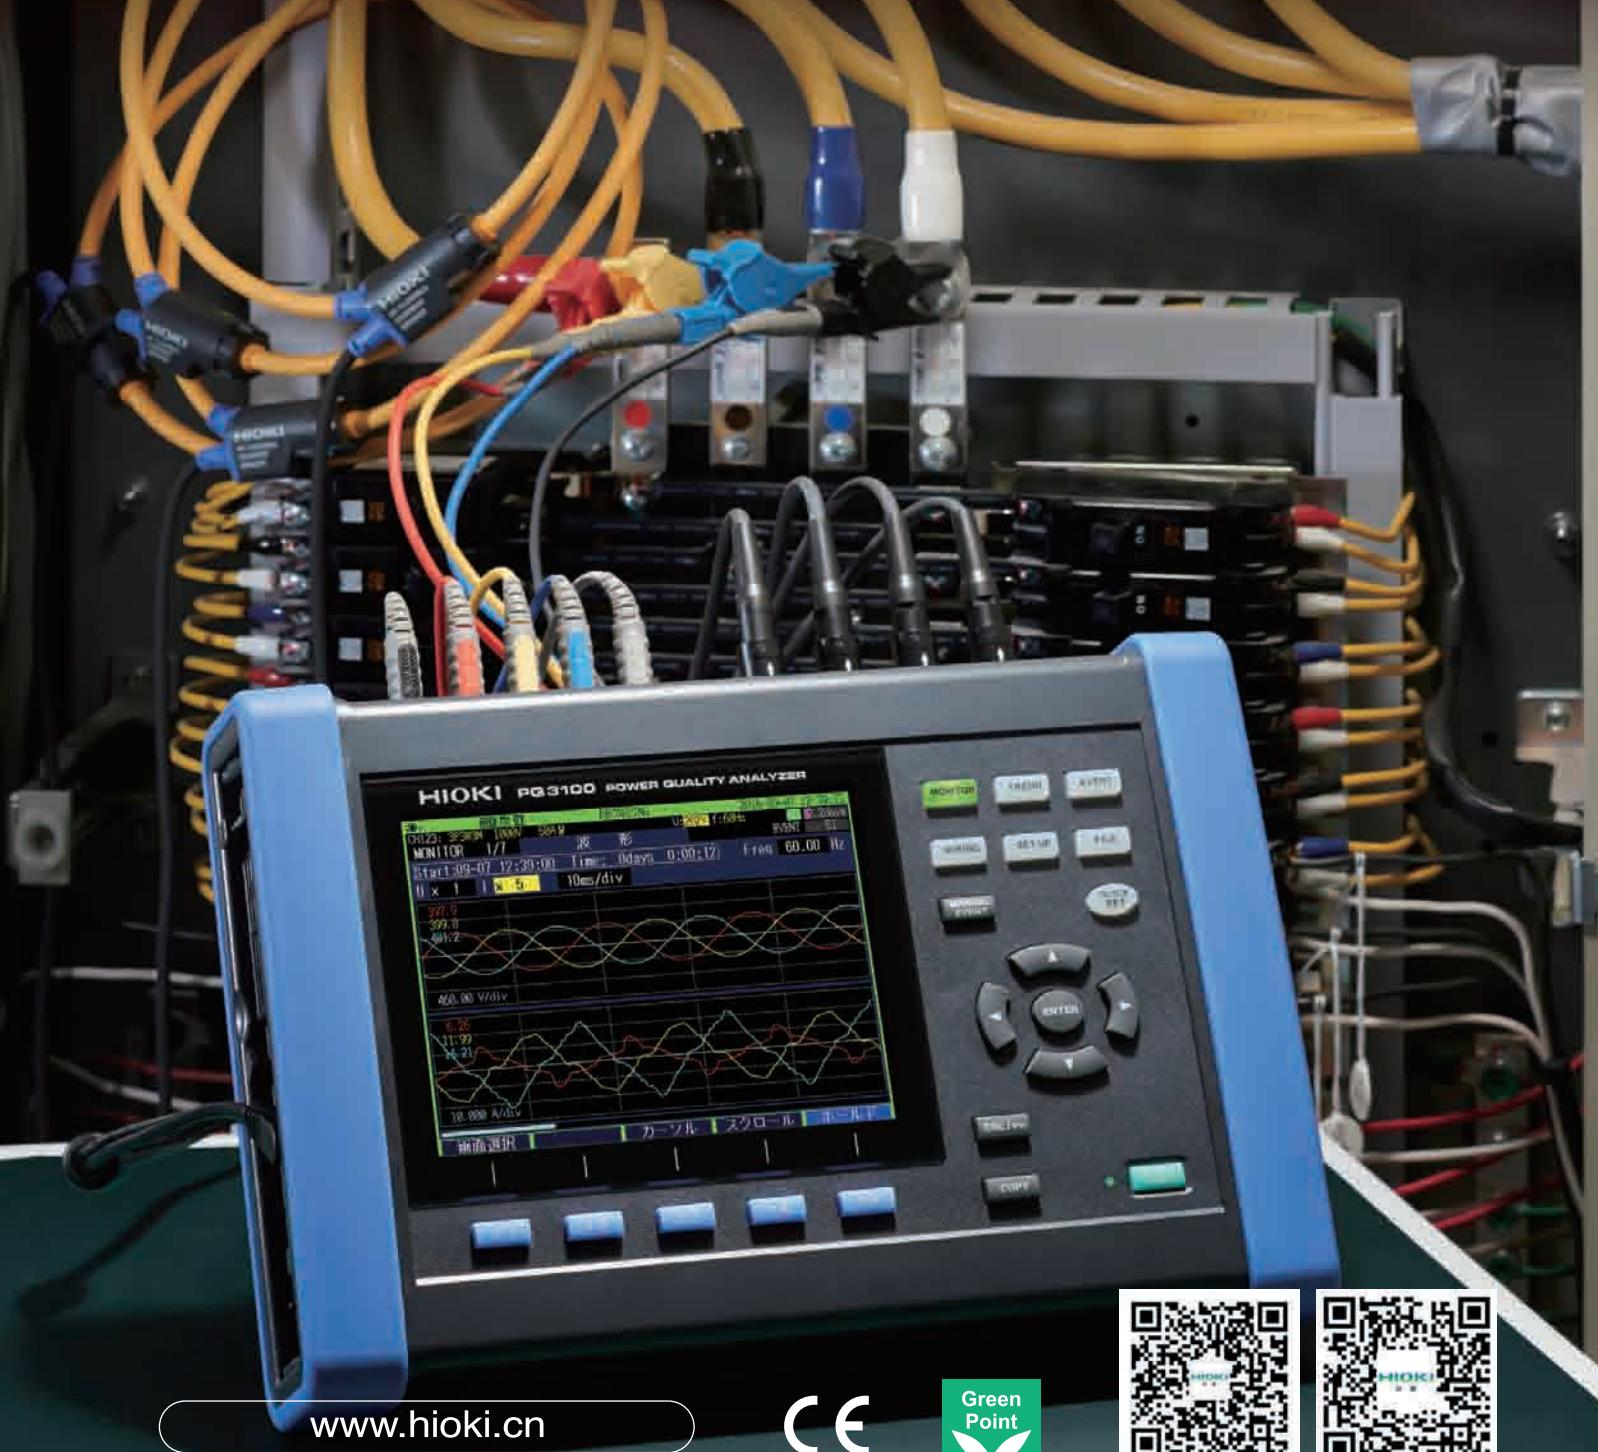

微信二维码



微博二维码

电力系统的保养管理以及 问题分析准确可靠

对于当今社会，电力系统是最重要的城市基础建设之一。为了防止问题的产生，平时进行保养管理显得尤为重要。另外，机器的故障或急剧的电力需求等原因造成的电源问题产生的时候，需要迅速分析原因。PQ3100能对所有的电源异常进行准确捕捉并分析，从接线到记录顺畅的操作性，准确的电源分析将大显身手。



用于电力系统的电能质量记录

PQ3100能对电压，电流，功率，谐波，闪变*等所有项目同时进行测量。
使用标配的应用软件PQ ONE可轻松制作报告。




U rms[V]	I rms[A]	Freq[Hz]			
12 199.99	1 59.81	UI 60.021			
23 200.60	2 63.45				
31 200.37	3 62.35				
P[W]			S[VAr]	Q[vAr]	PF
1 5.57k			6.80k	3.91k	0.8187
2 6.35k			7.38k	3.77k	0.8601
3 5.83k			7.29k	4.38k	0.7990
SUM 17.74k			21.47k	12.06k	0.8265
有功電力量 記錄時間			WP+ 81.569k Wh		
			11:51:34		

*闪变预定在Ver.UP版本配备

用于分析机器的电源问题

与预期不符的机器的误运作或突然停止。PQ3100在记录趋势的同时能够捕捉瞬间停电，电压下降，频率变化等一系列的电源异常。

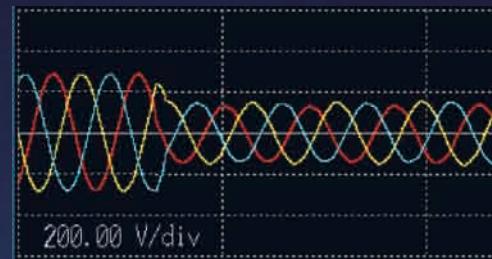

用于AC/DC的功率测量


若使用AC/DC自动调零电流传感器，可长时间并准确的测量DC电流。
传感器电源通过PQ3100主机供给，所以追加使用传感器也无需另外配备电源。



所有项目同时, 1次测量搞定

所有参数并列测量


只需通过切换界面即可显示所有测量中的参数, 可以顺畅的确认状态。

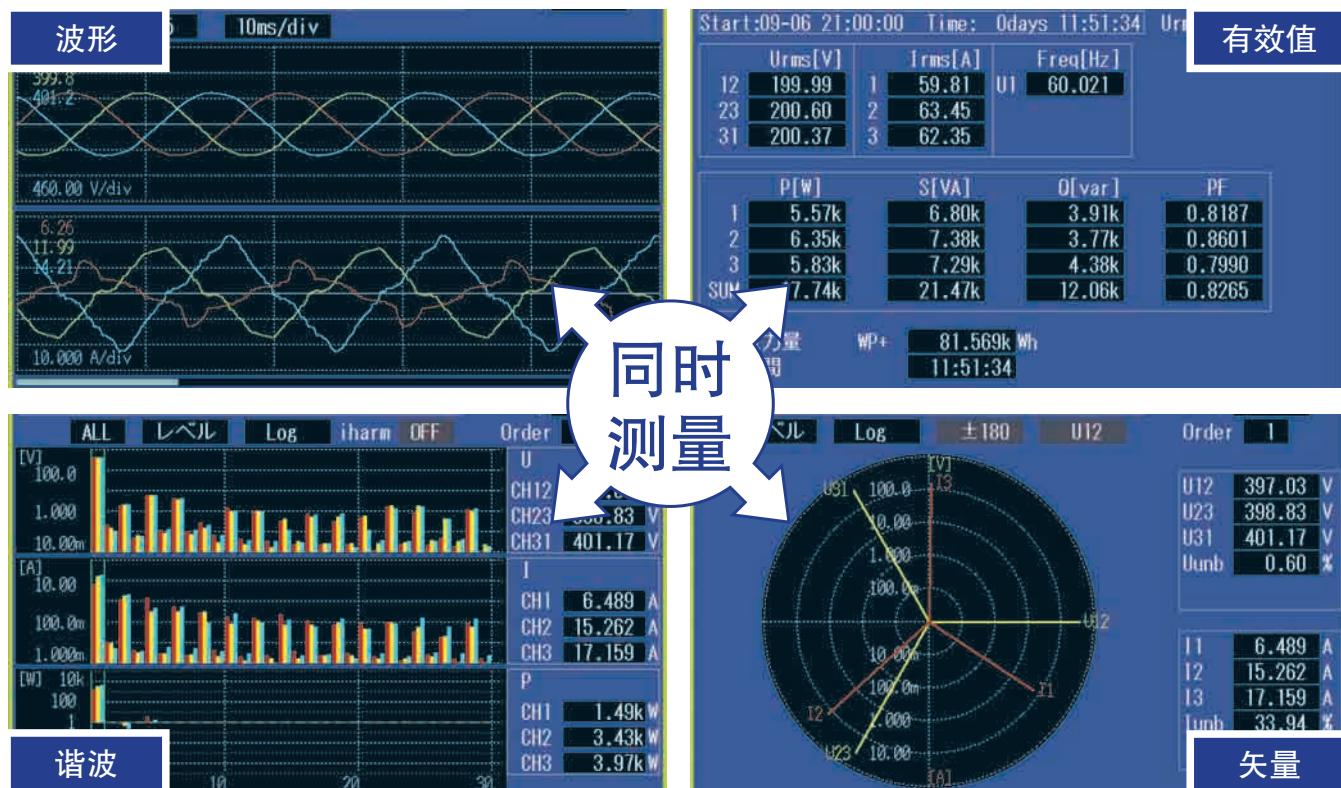

趋势图与事件波形同时记录

1次测量即可记录所有参数的变化趋势。能够检查出电源异常并记录事件。

因为可以记录间隔期间的最大/最小/平均值, 因此不会漏掉峰值。

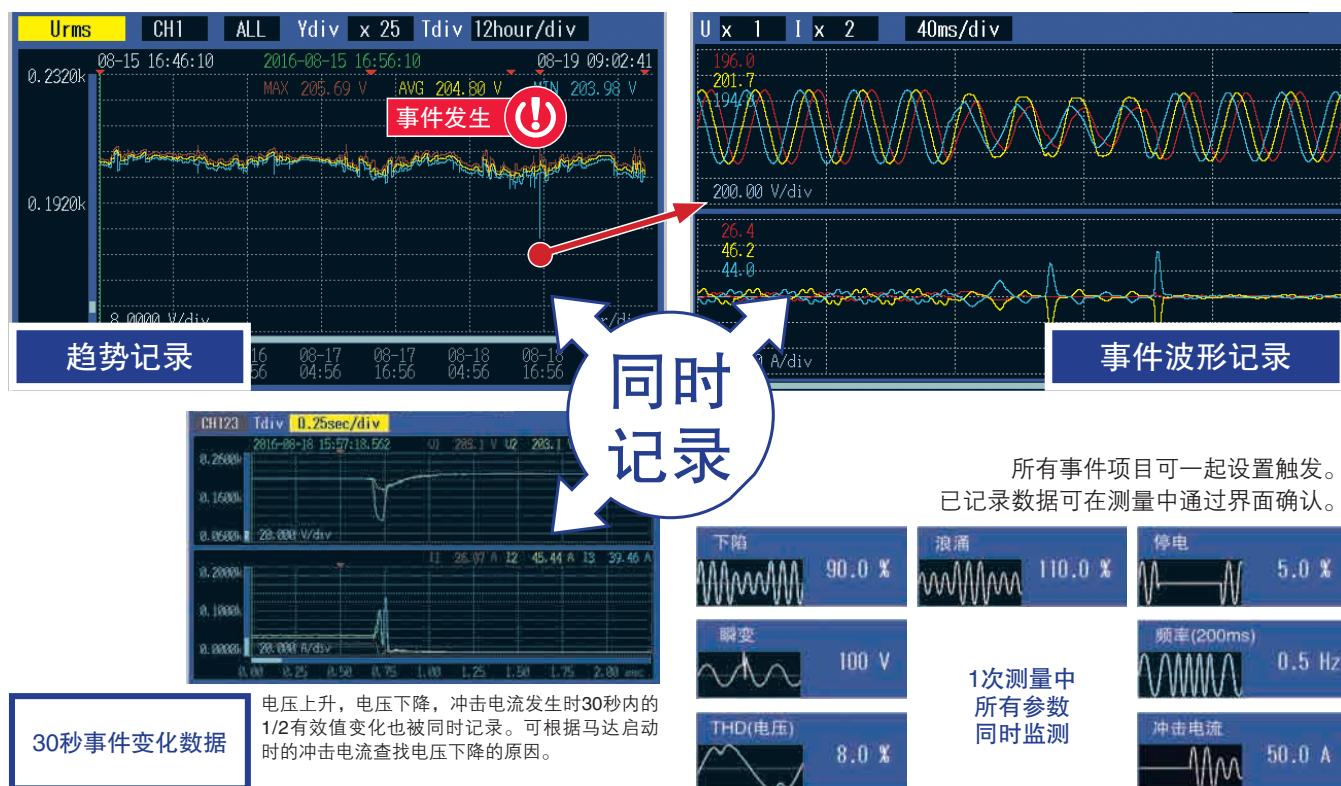

简单接线和设置、准确测量

1 简单的测量步骤为您介绍“QUICK SET”

开始快速设置后，对接线、设置到记录开始进行操作向导

设置流程(例：三相3线2功率计法)

STEP1

选择接线，将连接线连接至主机。



STEP2

将电压线、电流传感器作为测量对象进行接线。



STEP3

自动进行接线检查，并显示判断结果。



STEP4

设置记录项目和记录间隔



STEP5

开始记录。

简单设置组合中可以一键选择记录项目。

电压异常检测

捕捉设备异常等电源问题的组合。

冲击电流测量

测量冲击电流的组合。

仅趋势记录


仅记录趋势数据的组合。
事件项目全部设置为 OFF。

EN50160

进行符合 EN50160 标准测量的组合。

2 记录事件前后11秒

最长可记录异常发生前1秒，发生后10秒的波形。也有助于确认异常前后的分析或太阳能功率调节器的正常恢复。

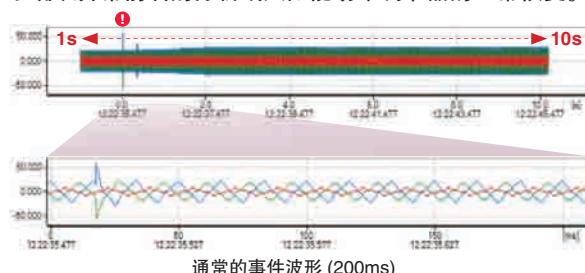

3 高安全性

符合 CAT III 1000V, CAT IV 600V

4 高精度测量

电压有效值精度：标称电压 ± 0.2%

停电：± 0.3%


符合 IEC61000-4-30 Class S。

5 无需外部电源的传感器连接



由于主机供电，因此AC/DC传感器或柔性传感器不需要AC适配器。

6 设置在狭窄的地方

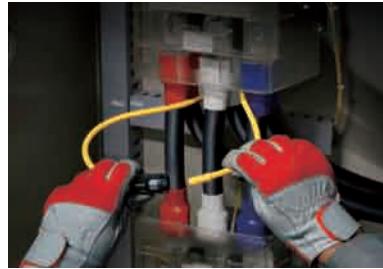

在狭窄场所或两条配线、三条配线的电源电路中，可以使用柔性电流传感器。

7 长时间的DC功率测量



若使用自动调零电流传感器，则不需要考虑零点漂移也能长时间的测量DC功率。

8 宽量程、多用途



比如CT7136有5A、50A、500A三种测量量程可选。可以广泛的用于CT输出侧到大电流配线。

9 长时间记录于SD卡中

选件有2GB/8GB的容量可选。



2GB使用SD卡时的记录时间

记录间隔(节选)	无谐波	有谐波	事件记录
200 ms	25小时40分	×	×
1 sec	5天7小时	7小时	○
2 sec	10天14小时	14小时	○
10 sec	53天12小时	2天21小时	○
1 min	321天	17天	○
10 min	1年	178天	○
30 min	1年	1年	○


PQ3100/PW3198参数比较表

品名		PQ3100	PW3198
AC/DC	○	○	○
基本频率	DC/ 50 Hz/ 60 Hz	DC/ 50 Hz/ 60 Hz/ 400 Hz	DC/ 50 Hz/ 60 Hz/ 400 Hz
测量线路	单相2线/单相3线/三相3线/三相4线、ch4	单相2线/单相3线/三相3线/三相4线、ch4	单相2线/单相3线/三相3线/三相4线、ch4
电压输入	通道数 对地最大额定电压	4(U4为非绝缘) 1000V测量等级III、600V测量等级IV	4(U4和U1 ~ U3为非绝缘) 600V测量等级IV
电流输入	通道数 给传感器供电	4 ○	4 —
电压	1/2有效值(隔半波的1波形运算)、有效值、波形峰值、DC值、不平衡率(逆相/零相)、频率(1波形/200ms/10秒) 波峰因数	1/2有效值(隔半波的1波形运算)、有效值、波形峰值、DC值、不平衡率(逆相/零相)、K因数	—
电流	冲击电流(半波)、有效值、波形峰值、DC值、不平衡率(逆相、零相)、K因数 1/2有效值(隔半波的1波形运算)、波峰因数	—	—
测量项目	功率 闪变 谐波 间谐波 高次谐波	有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、有功电能、无功电能 预定通过软件升级来对应 0次(直流) ~ 50次，电压/电流/功率，相位角(电压/电流)，电压电流相位差，总谐波畸变率(电压/电流) 0.5次 ~ 49.5次，电压/电流 —	—
时序测量	记录时间 记录间隔时间	MAX1年 200/600ms/150cycle(50Hz时), 1/2/5/10/15/30s ~ 2h	MAX1年(55周、反复ON时) 150cycle(50Hz时), 1/3/15/30s ~ 2h
事件测量	最大记录事件数 事件统计处理 波形获取 事件前 波形获取 事件时 波形获取 事件后	9999件 × 365天反复 显示每天的各种事件的事件次数(Ver.UP中安装) 最大1s 200 ms 最大10s	1000件 × 55反复 — — 200 ms 最大1s(连续事件)
事件项目	可测事件 瞬态过电压	— 200kS/s, 2.2kV	有效值事件、电压/电流波形峰值事件、电压波形比较事件、谐波事件、不平衡率事件、功率事件 2MS/s, 6kV
设置辅助	QUICK SET	—	简单设置功能
使用温湿度	-20 ~ 50°C, 80%rh	—	0 ~ 50°C, 80%rh
符合IEC 61000-4-30标准	ClassS	—	ClassA




使用PC分析、制作报告、专用软件PQ-ONE

标配用于电能质量分析的软件“PQ-ONE”。最新版可以在我司主页中下载。

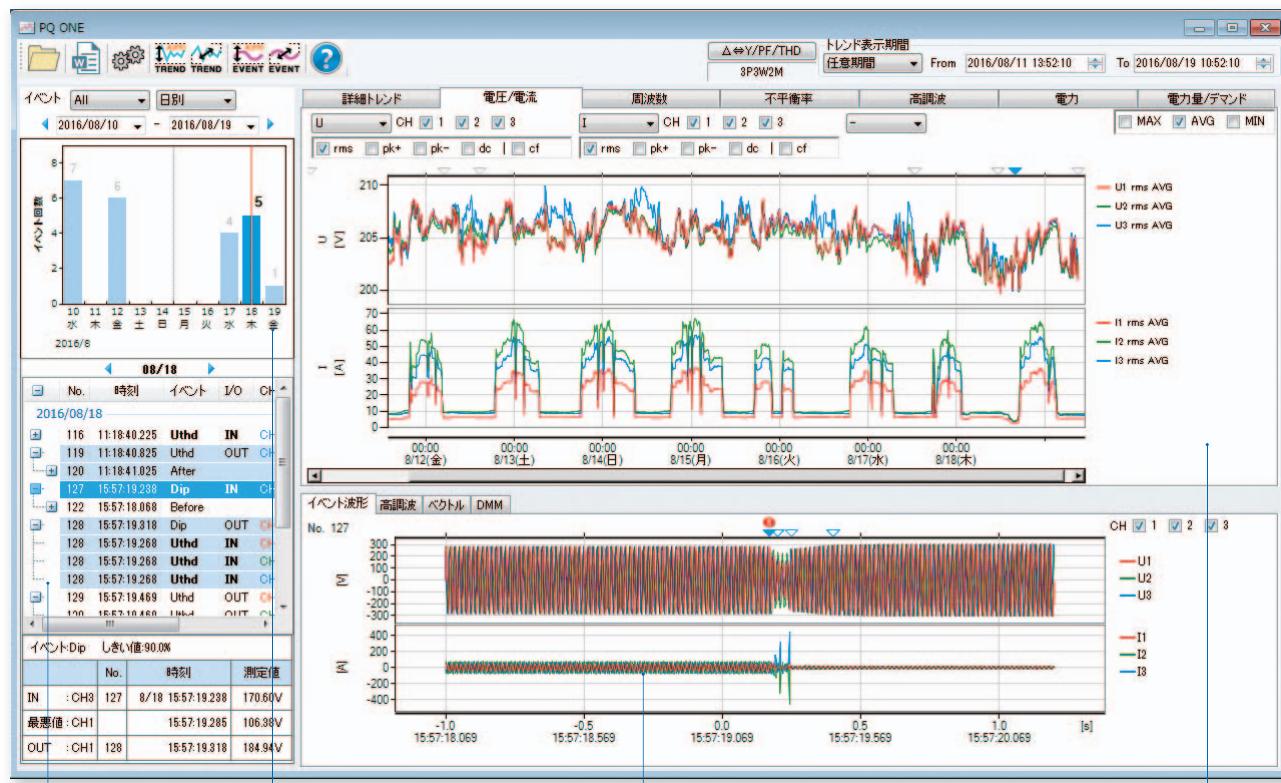

事件统计

按照日期、时间统计并显示发生情况。易于发现特定的时间带或星期内发生的异常。

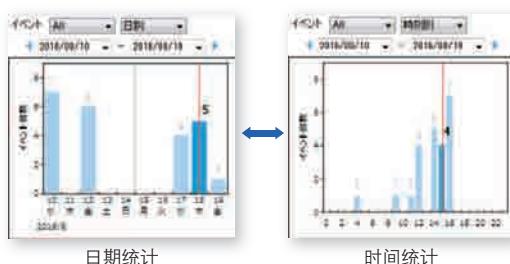


事件列表

按照日期或时间统计并显示事件的发生情况。可以很容易的发现规定的时间带或星期内发生的电源异常。


报告制作

仅选择项目就可自动制作报告。Microsoft Word格式*输出的话，则所制作的报告中可以填入注释。



趋势图


时序显示电压、电流、频率、谐波、不平衡率、功率、电能等。在画面中设置任意的显示范围，并能够直接输出报告。

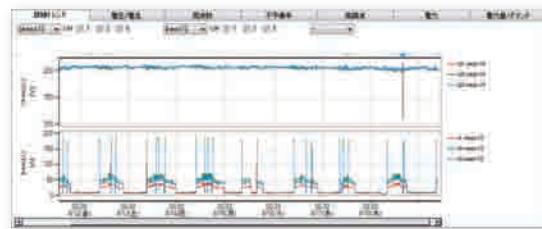

可选择测量项目、通道、MAX/MIN/AVE

事件详细

分析波形、谐波、扭矩、数值显示等200ms的事件波形。也可以显示30秒事件变化数据或事件前后的11秒间的波形。

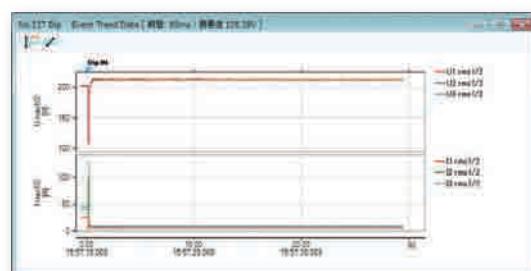

电压下降的例(30秒事件变化数据)

*Microsoft Word为美国Microsoft Corporation的商品名称。

基本参数	
通道数	电压 4CH、电流 4CH
输入端子形状	电压: Plug-in端子(安全端子) 电流: 专用连接器(HIOKI PL14)
接线	单相2线: 1P2W 单相3线: 1P3W 单相3线1电压测量: 1P3W1U 三相3线2功率测量: 3P3W2M 三相3线3功率测量: 3P3W3M 三相4线: 3P4W 其中任意一个另外加上输入通道4
输入方式	电压 绝缘输入 (U1、U2、U3、U4、和N端子共同的差分输入， U1、U2、U3、U4、N之间为非绝缘) 电流 通过电流传感器绝缘输入
输入电阻	电压输入部分 5MΩ 电流输入部分 200kΩ
最大输入电压	电压输入部分AC/DC1000V、2200Vpeak
对地最大额定电压	AC1000V(CAT III)、AC600V(CAT IV)、 预测过电压8000V
测量方式	数字采样、零交叉同步运算方式
采样频率	200kHz
A/D比较器分辨率	16bit
显示范围	电压 2V ~ 1300V 电流 量程的0.4% ~ 130% 功率 量程的0.0% ~ 130% 上述以外的测量项目 量程的0% ~ 130%
有效测量范围	电压 AC: 10V ~ 1000V, 峰值为 ± 2200V DC: 5V ~ 1000V 电流 量程的5% ~ 120%、 峰值是量程的 ± 400% 功率 量程的5% ~ 120% (和电压、电流一同在有效测量范围内时)

精度参数	
精度保证条件	精度保证条件: 1年 调整后精度保证时间: 1年 精度保证温湿度范围: 23°C ± 5°C、80%rh以下 预热时间: 30分钟以上 电源频率范围: 50Hz/60Hz ± 2Hz 功率因数=1、同相电压0V, 调零后时的规定 AC测量时, 追加以下条件 标准通道(U1)上10Vrms以上的输入 测量频率设置为50Hz时: 40Hz ~ 58Hz 测量频率设置为60Hz时: 51Hz ~ 70Hz
温度系数	0.1%f.s./ °C
同相电压的影响	0.2%f.s.以内(AC1000Vrms、50Hz/60Hz、 电压输入 - 主机外壳间)
外部磁场的影响	1.5%f.s.以内(AC400Arms/m、50Hz/60Hz的磁场中时)

测量项目	
瞬态过电压、 电压1/2有效值、电压波形峰值、电压DC、电压CF、 电压有效值(相)、电压有效值(线间)、浪涌、下陷、停电、 电流1/2有效值、电流波形峰值、电流DC、电流CF、 电流有效值、冲击电流、 频率1波形、频率200ms、频率10秒、 有功功率、有功电能、电费、无功功率、无功电能、 视在功率、视在电能、功率因数/位移功率因数、 电压逆相不平衡率、电压零相不平衡率、电流逆相不平衡率、 电流零相不平衡率、 谐波电压、谐波电流、谐波功率、 间谐波电压、间谐波电流、 谐波电压相位角、谐波电流相位角、谐波电压电流相位差、 电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、K因数	

测量参数	
瞬态过电压(Tran)	通过从采样波形中去除了基波成分(50Hz/60Hz)的波形来检测
测量量程	± 2.200kVpeak
测量带宽	5kHz(-3dB) ~ 40kHz(-3dB)
测量精度	± 5.0%rdg. ± 1.0%f.s.
频率1波形(Freq_wav)	通过U1的1个波形时间内的整体周期的累积时间的倒数来计算
测量精度	± 0.200Hz以下(50V ~ 1100V的输入时)
电压1/2有效值(Urms1/2)、电流1/2有效值(Irms1/2)	有效值运算每个半波重叠波形的1个波形的采样数据
测量精度	电压 输入10V ~ 660V时: 标称电压的 ± 0.3% 上述以外: ± 0.2%rdg. ± 0.1%f.s.
电流	± 0.2%rdg. ± 0.1%f.s.+电流传感器精度
浪涌(Swell)、下陷(Dip)、停电(Initpt)	电压1/2有效值超出阈值时进行检测
测量精度	和电压1/2有效值相同
变动数据	保存事件IN前0.5s后29.5s的冲击电压、电流1/2有效值数据
冲击电流(Inrush)	电流有效值运算每半个波形采样电流波形的数据
上述测量得到的电流有效值的最大电流	
测量精度	± 0.3%rdg. ± 0.3%f.s.+电流传感器精度
变动数据	保存事件IN前0.5s后29.5s的冲击电压有效值数据
频率10秒(Freq10s)	通过U1(标准ch)的指定10秒内的整数周期的累积时间的倒数来计算
测量精度	± 0.010Hz以下
频率200ms(Freq)	通过对于U1的200ms内的整数周期的累积时间的倒数来计算
测量精度	± 0.020Hz以下
电压波形峰值(Upk)、电流波形峰值(Ipk)	200ms集合内的采样的最大点和最小点
测量量程	电压 ± 2200.0Vpk 电流 电流量程中加入波峰因数的部分
测量精度	电压 标称电压的10% ~ 150%输入时: 标称电压的5% 上述以外: 2%f.s. 电流 50%f.s.以上输入时: 5%rdg. 左边以外情况: 2%f.s.
电压有效值(Urms)、电流有效值(Irms)	按照IEC61000-4-30在200ms集合内测量
测量精度	电压 10V ~ 660V输入时: 标称电压的 ± 0.2% 上述以外: ± 0.1%rdg. ± 0.1%f.s. 电流 ± 0.1%rdg. ± 0.1%f.s.+电流传感器精度
电压DC值(Udc)、电流DC值(Idc)	200ms集合的平均值
测量精度	电压 ± 0.3%rdg. ± 0.1%f.s. 电流 ± 0.5%rdg. ± 0.5%f.s.+电流传感器精度
电压CF值(Ucf)、电流CF值(Icf)	通过电压有效值和电压波形峰值来计算
测量量程	电压 224.00 电流 408.00
测量精度	无精度规定
有效功率(P)、视在功率(S)、无功功率(Q)	
有功功率	每200ms进行测量
视在功率	有效值运算: 由电压有效值、电流有效值进行运算 基波运算: 由基波有功功率、基波无功功率进行运算
无功功率	有效值运算: 由视在功率S、有功功率P进行运算 基波运算: 由基波电压、电流进行运算
测量精度	
有效功率	DC: ± 0.5%rdg. ± 0.5%f.s.+电流传感器精度 AC: ± 0.2%rdg. ± 0.1%f.s. +电流传感器精度
功率因数的影响:	1.0%rdg.以下(40Hz ~ 70Hz、功率因数=0.5时)
视在功率	由各测量值进行计算为 ± 1dgt.
无功功率	有效值运算时: 由各测量值进行计算为 ± 1dgt. 基波运算时: 基波频率45Hz ~ 66Hz时 ± 0.3%rdg. ± 0.1%f.s. +电流传感器精度(无效率=1) 无效率的影响: 1.0%rdg.以下(40Hz ~ 70Hz、无效率=0.5时)

有功电能(WP+、WP-)、无功电能(WQ_LAG、WQ LEAD)、视在电能(WS)		电流不平衡率、逆相不平衡率(lunb)、零相不平衡率(lunb0)	
测量从记录开始后的电能		三相3线(3P3W2M,3P3W3M)以及三相4线时	
有功电能 根据有功功率分别对消耗·再生进行累积		使用各个三相的基本电流成分进行运算	
无功电能 根据无功功率分别对滞后·超前进行累积		测量量程 成分为A、不平衡率为0.00% ~ 100.00%	
视在电能 根据视在功率进行累积		K因数(倍增率) (KF)	
测量精度		使用2次 ~ 50次的谐波电流有效值进行运算	
有功电能 有功功率测量精度 ± 10 dgt.		测量量程 0.00 ~ 500.00	
无功电能 无功功率测量精度 ± 10 dgt.		有效值频率特性	
视在电能 视在功率测量精度 ± 10 dgt.			
累积时间精度 ± 10 ppm			
电费(Ecost)			
有功电能 (消耗) WP+乘以电费单价(/kwh)			
测量精度 针对根据各测量值的运算 ± 1 dgt.			
功率因数(PF)、位移功率因数(DPF)			
功率因数 根据视在功率S、有功功率P进行运算			
位移功率因数(DPF) 根据基波的有功功率和无功功率进行运算			
谐波电压(Uharm)、谐波电流(Iharm)			
适用IEC61000-4-7 Ed2.1:2009。从1次~50次为止			
测量量程		测量设置	
谐波电压 有效值: 1000.0V, 含有率: 100%			
谐波电流 有效值: 根据所用电流传感器, 含有率: 500%			
测量精度 电压			
0次 与电压DC值相同		接线 CH123: 1P2W / 1P3W / 1P3W1U / 3P3W2M / 3P3W3M / 3P4W CH4: ON/OFF 显示接线图与测量值	
1次 与电压有效值相同			
2~50次 标称输入电压的1%以上: ± 10.0% rdg.			
测量精度 电流			
0次 与电流DC值相同		电压量程 1000.0 V	
1~20次 ± 0.5% rdg. ± 0.2% f.s. + 电流传感器精度		电流传感器和电流量程 CT7126: 50 A / 5 A / 500 mA CT7131: 100 A / 50 A / 5 A CT7136: 500 A / 50 A / 5 A (精度保证到量程的120%为止) CT7116: 5 A / 500 mA / 50 mA CT7731: 100 A / 10 A CT7736: 500 A / 50 A CT7742: 2000 A / 1000 A / 500 A CT7044/CT7045/CT7046: 5000 A / 500 A / 50 A	
21~30次 ± 1.0% rdg. ± 0.3% f.s. + 电流传感器精度			
31~40次 ± 2.0% rdg. ± 0.3% f.s. + 电流传感器精度			
41~50次 ± 3.0% rdg. ± 0.3% f.s. + 电流传感器精度			
谐波功率(Pharm)			
显示每通道的谐波功率、多通道的sum值			
测量精度			
0次 ± 0.5% rdg. ± 0.5% f.s. + 电流传感器精度			
1~20次 ± 0.5% rdg. ± 0.2% f.s. + 电流传感器精度			
21~30次 ± 1.0% rdg. ± 0.3% f.s. + 电流传感器精度			
31~40次 ± 2.0% rdg. ± 0.3% f.s. + 电流传感器精度			
41~50次 ± 3.0% rdg. ± 0.3% f.s. + 电流传感器精度			
间谐波电压(Uiharm)、间谐波电流(Iiharm)			
谐波分析后加上整数次的谐波成分之间的间谐波成分后显示, 从0.5次~49.5次为止			
测量精度			
间谐波电压(谐波输入按标称输入电压100V~440V进行规定) 谐波输入为标称输入电压的1%以上: ± 10.0% rdg.			
谐波输入为标称输入电压的1%以下: 标称输入电压的 ± 0.05%			
间谐波电流 无精度规定			
谐波电压相位角(Uphase)、谐波电流相位角(Iphase)			
适用IEC61000-4-7 Ed2.1:2009			
测试量程 0.00° ~ ± 180.00°			
谐波电压电流相位差(Pphase)			
适用IEC61000-4-7 Ed2.1:2009			
测量量程 0.00° ~ ± 180.00°			
测量精度			
1次~3次 ± 2°			
次~50次 ± (0.05° × k + 2°)(k: 谐波次数)			
但是, 要加上电流传感器的精度			
各次的谐波电压按标称电压的1%, 电平按1% f.s.以上规定			
总谐波电压畸变率(Uthd)、总谐波电流畸变率(Ithd)			
适用IEC61000-4-7 Ed2.1:2009			
THD-F 基波相对的总谐波畸变率			
THD-R 包含基波的总谐波相对的总谐波畸变率			
测量量程 电压: 0.00% ~ 100.00%、电流: 0.00% ~ 500.00%			
电压不平衡率、逆相不平衡率(Uunb)、零相不平衡率(Uunbo)			
三相3线(3P3W2M,3P3W3M)以及三相4线时			
使用各个三相的基本电压成分进行运算			
测量量程 成分为V、不平衡率为0.00% ~ 100.00%			

记录设置		接口参数
保存处	SD卡	SD存储卡
可保存时间显示	SD卡，内存的剩余容量和记录间隔，根据记录项目算出后显示，在趋势测量中也会更新	可使用存储卡：Z4001、Z4003
记录间隔	200/600 ms、1/2/5/10/15/30 秒、1/2/5/10/15/30 分、 1/2 小时、150/180 周期 * 200/600 ms 时下述无效 谐波数据保存(总谐波畸变率、K 因数除外) 事件记录 记录中的COPY 键操作	
记录项目	谐波有/无 最大·最小·平均用二进制记录	LAN接口
画面复制保存	OFF/ON 在每个记录间隔时间将显示画面保存为BMP 最短间隔时间为5分钟	连接器 RJ-45 × 1 电气规格 符合IEEE802.3 传输方式 100BASE-TX 协议 TCP/IP 机能 可通过IE浏览器进行远程操作
记录开始方法	最佳时机/手动/时间指定/重复	USB接口
记录停止方法	手动/时间指定/定时器/重复、最长记录测量时间1年	连接器 B系列插口 × 1 方式 USB2.0(全速、高速) 大容量存储级别
记录时间带	重复记录时设置进行记录的时间带	RS-232C接口
文件夹/文件名	可设置自动/任意(半角5字符)	连接器 D-sub 9 针 × 1 方式 符合RS-232C 「 EIA RS-232D 」、「 CCITT V.24 」、「 JIS X 5101 」 传输方式 全双工，异步 通讯速度 19200 bps/38400 bps 数据长度 8 bit 奇偶校验 无 停止位 1 功能 通过通讯命令进行测量·获取测量数据
事件设置		外部控制接口
事件滞后	0% ~ 10%(频率除外所有项目共通) 频率为0.1 Hz固定，除此以外为相对于阈值的%	连接器 4端子免螺钉端子板 × 1 内容 外部事件输入：[IN], [GND1]、外部事件输出：[OUT], [GND2] 事件输入 通过[GND1]端子与[IN] 端子的短路(低电平有效)或脉冲信号的下降沿识别事件输入 非绝缘([GND1]与主机GND共通) 端子之间最大额定电压：DC 45 V 电压输入(High: 2 V ~ 45 V, Low: 0 V ~ 0.5 V) High 期间100 ms 以上、Low 期间 100 ms 以上
定时事件次数	OFF、1/2/5/10/15/30 分、1/2 小时 按所选间隔发生事件	事件输出
事件波形	约200 ms 集合的瞬时波形(12.5 kS/s)	开路集电极 30 V-5 mAmax (光电耦合器绝缘) [GND2]端子与[OUT]端子之间，发生各种事件时进行TTL 低电平输出 短脉冲 按大约10 ms宽度进行测量的开始/停止、在时间IN时进行脉冲输出 长脉冲 按2.5 s的宽度仅在事件IN时进行脉冲输出
事件前波形	OFF(0 s)/ 200 ms/ 1 s 设置事件发生前的瞬时波形的记录时间	通用参数
事件后波形	OFF(0 s)/ 200 ms/ 400 ms/ 1 s/ 5 s/ 10 s 设置事件发生后的瞬时波形的记录时间	使用场所 室内使用，污染度2，海拔高度3000米以下 使用温湿度范围 温度 -20 °C ~ 50 °C 湿度 80% rh 以下(无结露) 保存温湿度范围 -30°C ~ 60°C、80% rh 以下(无结露) 防尘性、防水性 IP30(EN60529)
事件同步保存	事件波形：记录事件发生时的瞬时波形200ms 事件前波形：记录事件发生前的瞬时波形最多1秒钟 事件后波形：记录事件发生后的瞬时波形最多10秒钟 变动数据：记录相当于事件发生前0.5s、事件发生后29.5s的每个半波的有效值变动数据	
系统设置		适用标准 安全性 EN 61010 EMC EN61326 Class A 符合标准 谐波 IEC 61000-4-7 IEC61000-2-4 等级3 电能质量 IEC 61000-4-30 EN50160 IEEE1159
蜂鸣音	ON/OFF	电源 [Z1002 AC 适配器] AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 预计瞬态过电压：2500 V 最大额定功率：80 VA(含AC适配器) [Z1003 电池组] 充电时间：最长 5 小时30 分、连续使用时间：约8 小时
LCD背光灯	自动OFF(2分钟)/ON	最长记录时间 1 年
显示语言	汉语(简体 / 繁体) / 日语 / 英语 / 韩语 / 德语 / 法语 / 意大利语 / 西班牙语 / 土耳其语	最多记录事件数量 9999 件
相位名称	R, S, T/ A, B, C / L1, L2, L3/ U, V, W	时钟功能 自动日历，闰年自动识别，24小时计
其他功能		实际时间精度 ± 0.5 s / 日以内(主机电源ON 时、使用温度范围内)
确认报警功能	超量程、峰值溢出、事件指示器	显示器 6.5 英寸TFT彩色液晶显示屏、显示更新：0.5 秒
设置内容确认功能	记录过程中可通过按【QUICK SET】键来确认现在的设置	外形体积 300(W) × 211(H) × 68(D) mm(不含突起物)
画面硬拷贝	通过COPY键将当前画面保存至SD卡 数据格式：压缩BMP格式	重量 2.5 kg(装有Z1003 电池组时)
按键锁定功能	除电源键以外所有按键不可操作	产品保修期 3 年
SD卡取出	记录间隔为2s以上时，在正在记录中的FILE画面按F键，会显示信息，确认信息后可将SD卡取出	附件 L1000-05 电压线、螺旋管、Z1002 AC适配器、Z1003 电池组、USB 连接线、使用说明书、测量指南、PQ ONE(软件CD)、背带
系统复位	恢复至出厂设置	
电流传感器 自动识别	在设置画面进行选择时，对所连接的支持HIOKI PL14连接器的传感器进行自动识别	
停电时的处理	安装有剩余电量的Z1003电池组的情况下，自动切换为电池驱动继续记录。除此以外的情况下测量停止，对到此时为止的设置进行备份，在电源恢复后开始新的记录。但是，累积值等会被重置，重新开始累积。	

电池传感器 技术参数(选件) 使用各传感器时的测量量程请参阅P9

型号名	CT7126 AC电流传感器	CT7131 AC电流传感器	CT7136 AC电流传感器					
外观								
额定测量电流	AC 60 A	AC 100 A	AC 600 A					
可测量导体直径	φ 15 mm以下		φ 46 mm以下					
与PQ3100电流量程 组合振幅精度 (45~66Hz)	电流量程 50.000 A 5.0000 A 500.0 mA	组合精度 0.4% rdg. + 0.112% f.s. 0.4% rdg. + 0.22% f.s. 0.4% rdg. + 1.3% f.s.	电流量程 100.00 A 50.00 A 5.000 A	组合精度 0.4% rdg. + 0.12% f.s. 0.4% rdg. + 0.14% f.s. 0.4% rdg. + 0.50% f.s.	电流量程 500.00 A 50.00 A 500.0 mA	组合精度 0.4% rdg. + 0.112% f.s. 0.4% rdg. + 0.22% f.s. 0.4% rdg. + 1.3% f.s.		
相位精度(45~66Hz)	±2° 以内		±1° 以内		±0.5° 以内			
最大允许输入(45~66Hz)	60 A 连续		130 A 连续		600 A 连续			
对地最大额定电压	CAT III 300 V			CAT III 1000 V, CAT IV 600 V				
频率带宽	精度规定到20kHz为止							
体积/重量/线长	46W × 135H × 21D mm / 190 g / 2.5 m			78W × 152H × 42D mm / 350 g / 2.5 m				
输出连接器	HIOKI PL14							

型号名	CT7044 AC柔性电流钳	CT7045 AC柔性电流钳	CT7046 AC柔性电流钳
外观			
额定测量电流	AC 6000 A		
可测量导体直径	φ 100 mm 以下	φ 180 mm 以下	φ 254 mm 以下
与PQ3100电流量程 组合振幅精度 (45~66Hz)	电流量程 5000.0 A/ 500.00 A 50.000 A	组合精度 1.6% rdg. + 0.4% f.s. 1.6% rdg. + 3.1% f.s.	
相位精度(45~66Hz)	± 1.0° 以内		
最大允许输入(45~66Hz)	10,000 A连续		
对地最大额定电压	AC/DC 1000 V (CAT III)、AC/DC 600 V (CAT IV)		
频率带宽	10 Hz ~ 50 kHz(± 3dB以内)		
体积/线长	柔性回路的截面直径 φ 7.4 mm/ 2.5m		
重量	160 g	180 g	190 g
输出连接器	HIOKI PL14		

型号名	CT7731 AC/DC自动调零电流传感器		CT7736 AC/DC自动调零电流传感器		CT7742 AC/DC自动调零电流传感器		
外观							
额定测量电流	AC/DC 100 A		AC/DC 600 A		AC/DC 2000 A		
可测量导体直径	φ 33 mm以下		φ 55mm以下				
与PQ3100 电流量程组合 振幅精度	(DC)	电流量程	组合精度	电流量程	组合精度	电流量程	
		100.00 A	1.5% rdg. + 1.0% f.s.	500.00 A	2.5% rdg. + 1.1% f.s.	2000.0 A	
与PQ3100 电流量程组合 振幅精度	(45~66Hz)	10.000 A	1.5% rdg. + 5.5% f.s.	50.000 A	2.5% rdg. + 6.5% f.s.	1000.0 A	
		100.00 A	1.1% rdg. + 0.6% f.s.	500.00 A	2.1% rdg. + 0.7% f.s.	2000.0 A	
		10.000 A	1.1% rdg. + 5.1% f.s.	50.000 A	2.1% rdg. + 6.1% f.s.	1000.0 A	
						500.00 A	
相位精度(45~66Hz)	± 1.8° 以内				± 2.3° 以内		
失调漂移	± 0.5% f.s. 以内		± 0.1% f.s. 以内		± 0.1% f.s. 以内		
最大允许输入(45~66Hz)	100 A 连续		600 A 连续		2000 A 连续		
对地最大额定电压	AC/DC 600 V (CAT IV)		AC/DC 1000 V (CAT III)、AC/DC 600 V (CAT IV)				
频率带宽	DC~5 kHz (-3dB)						
体积/重量/线长	58W × 132H × 18D mm / 250 g / 2.5 m		64W × 160H × 34D mm / 320 g / 2.5 m		64W × 195H × 34D mm / 510 g / 2.5 m		
输出连接器	HIOKI PJ 14						

型号名	CT7116 AC泄漏电流传感器		
外观	泄漏电流 测量专用		绝缘导体
额定测量电流	AC 6 A		
可测量导体直径	ϕ 40 mm以下(绝缘导体)		
与PQ3100电流量程	电流量程	组合精度	
组合振幅精度 (45~66Hz)	5.0000 A	1.1% rdg. + 0.16% f.s.	
	500.00 mA	1.1% rdg. + 0.7% f.s.	
	50.000 mA	1.1% rdg. + 6.1% f.s.	
相位精度(45~66Hz)	$\pm 3^\circ$ 以内		
频率带宽	40 Hz~5 kHz ($\pm 3.0\%$ rdg. $\pm 0.1\%$ f.s.)		
残留电流特性	5 mA 以下 (100A往返电线时)		
外部磁场的影响	5 mA 相当、最大 7.5 mA (400 A/m, 50/60 Hz)		
体积/重量/线长	74W x 145H x 42D mm / 340 g / 2.5 m		
输出连接器	HIOKI PL14		



将下列电流传感器连接到 PQ3100 时使用
(输出连接器转换 BNC → PL14)

钳式传感器
9694、9660、9661、9669

AC 柔性电流钳
CT9667-01、CT9667-02、CT9667-03
(无法从 PQ3100 供电给传感器)

泄漏电流传感器
9657-10、9675

PQ3100 产品阵容

比单独购买更划算的套装

品名	电能质量分析仪套装	电能质量分析仪套装	电能质量分析仪套装
型号名	PQ3100-91	PQ3100-92	PQ3100-94
套装内容	电能质量分析仪 PQ3100* : 1 AC 电流传感器 CT7136 : 2 携带包 C1009 : 1 SD 存储卡 Z4001 : 1	电能质量分析仪 PQ3100* : 1 AC 电流传感器 CT7136 : 4 携带包 C1009 : 1 SD 存储卡 Z4001 : 1	电能质量分析仪 PQ3100* : 1 AC 柔性电流钳 CT7045 : 4 携带包 C1009 : 1 SD 存储卡 Z4001 : 1

*PQ3100附件: L1000-05 电压线、螺旋管、Z1002 AC适配器、Z1003 电池组、USB连接线、使用说明书、测量指南、PQ ONE(软件CD)、吊带

电流测量选件 ※

CT7126 AC 电流传感器	60 A 额定、φ 15 mm
CT7131 AC 电流传感器	100 A 额定、φ 15 mm
CT7136 AC 电流传感器	600 A 额定、φ 46 mm
CT7044 AC 柔性电流钳	6000 A 额定、φ 100 mm
CT7045 AC 柔性电流钳	6000 A 额定、φ 180 mm
CT7046 AC 柔性电流钳	6000 A 额定、φ 254 mm
CT7116 AC 泄漏电流传感器	6 A 额定、φ 40 mm
CT7731 AC/DC 自动调零电流传感器	100 A 额定、φ 33 mm
CT7736 AC/DC 自动调零电流传感器	600 A 额定、φ 33 mm
CT7742 AC/DC 自动调零电流传感器	2000 A 额定、φ 55 mm
L9910 转换线 (BNC – PL14)	BNC 传感器转换用

※CT70000系列电流传感器连接器部分的形状与以往产品不同。

使用以往产品时，请搭配使用L9910转换线。

电压测量选件

利用磁铁安装至断路器端子板 (标准对应螺钉:M6螺钉) 9804-01磁铁转换器(红色1个) 9804-02磁铁转换器(黑色1个)
安装在L1000-05前端替换使用
9243 抓状夹 安装在L1000-05前端替换 换使用
L1020 插座用电压输出线 线长2m, 日本用(P/N/E 3针)

电流传感器的延长、电压线的延长、电压线前端的更改等请另外询价。详情请垂询中国各分支机构。


携带包(箱)-防水箱



接口



电能质量分析仪 主机



品名: 电能质量分析仪
型号名: PQ3100
其他附件详情请参考参数栏

标配附件



呼叫中心于2014年3月28日正式成立，旨在为您提供更完善的技术服务。

请您用以下的联系方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示。感谢您对我公司产品的关注！

HIOKI
日置(上海)商贸有限公司

上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室

邮编: 200001

电话: 021-63910350, 63910096, 0097, 0090, 0092

传真: 021-63910360

E-mail: info@hioki.com.cn

北京分公司

北京市朝阳区东三环北路36号泰康金融大厦808室
邮编: 100026
电话: 010-85879168, 85879169
传真: 010-85879101
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

广州分公司

广州市天河区体育西路103号维多利广场A塔3206室
邮编: 510620
电话: 020-38392673, 38392676
传真: 020-38392679
E-mail: info-gz@hioki.com.cn

深圳分公司

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心1308室
邮编: 518048
电话: 0755-83038357, 83039243
传真: 0755-83039160
E-mail: info-sz@hioki.com.cn

西安联络事务所

西安市高新区锦业路一号都市之门C座1606室
邮编: 710065
电话: 029-8886503 029-8886951
传真: 029-88850083
E-mail: info-xa@hioki.com.cn

苏州联络事务所

江苏省苏州市狮山路199号新地中心1107室
邮编: 215011
电话: 0512-66324382, 66324383
传真: 0512-66324381
E-mail: info@hioki.com.cn

南京联络事务所

南京市雨花台区软件大道119号丰盛商汇5号楼1楼易创空间2006室
邮编: 210112
电话: 025-85974760
传真: 025-58773969
E-mail: info-nj@hioki.com.cn

成都联络事务所

成都市锦江区琉璃路8号华润广场B座1608室
邮编: 610021
电话: 028-86528881, 86528882
传真: 028-86528916
E-mail: info-cd@hioki.com.cn

沈阳联络事务所

沈阳市和平区南京北街206号沈阳城市广场第二座3-503室
邮编: 110001
电话: 024-23342493, 2953, 1826
传真: 024-23341826
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

武汉联络事务所

湖北省武汉市洪山区民族大道124号安港汇城A栋26楼D03室
邮编: 430074
电话: 027-83261867
传真: 027-87223898
E-mail: info-wh@hioki.com.cn

济南联络事务所

山东省济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心8层8032房间
邮编: 250014
电话: 0531-67879235
传真: 027-87223898
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

经销商: